

LPガス貯槽の開放検査を受けました。

9月1日から9月10日にかけて福山営業所のLPガス貯槽の開放検査を受けました。

開放検査とは設備を分解・開放し内部の洗浄や目視及び非破壊検査を行って劣化や欠陥の有無を確認する点検です。

貯槽の開放検査は

残ガス処理(燃焼・注水・排水) → 貯槽内部清掃 → 非破壊検査 → 気密試験の作業を行います。

今回も異常がなく無事に貯槽開放検査が完了しました。

貯槽開放検査の前に残ガス処理で使用する水を貯めている貯水槽の清掃も実施しました。



8年ぶりの清掃だったのでかなり汚れていました。




泳げそうなほどきれいになりました。



排水中



気密試験の為に窒素で昇圧中

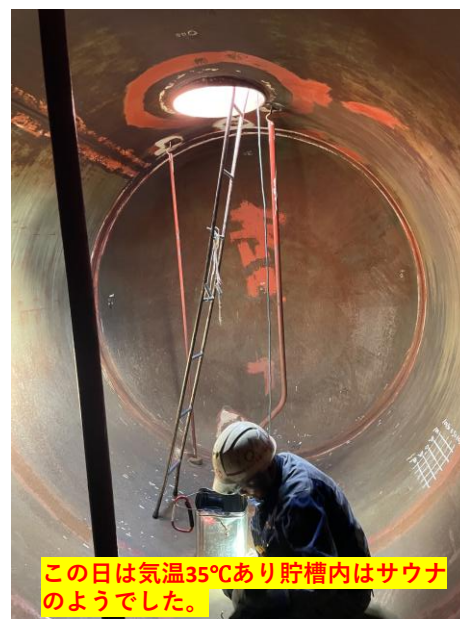

この日は気温35℃あり貯槽内はサウナのようなようでした。



貯槽内に残ったガスを燃焼させる作業
貯槽の開放検査で一番緊張する場面です。

設備も万全を期し安定供給に努めていきます。